

Göblyös Gábor
ügyvezető igazgató

Hensel Hungária Villamossági Kft.
1225 Budapest,
Campona u. 1. (Harbor park)

Farkas Tamás
hálózati főmunkatárs

Műszaki támogatás
1134 Budapest,
Váci út 72-74.
Levél cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel.: 238-1696
Iktatószám: T- 15 /2010.

Tárgy: Rendszerengedély kérése.

Tisztelt Göblyös Gábor úr!

Az Önök által bemutatott fogyasztásmérő-szekrény kialakításokat és típuslapokat áttanulmányoztuk és az alábbi állásfoglalást tesszük.

- A Hensel Hungária Villamossági Kft. által bemutatott és dokumentált technológia a követelményeknek megfelel, azt elfogadjuk.
- Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz Társasági Termék Katalógusába (TTK.) módosítás nem szükséges, mert az új típuslapok azt nem érintik.
- A Hensel Hungária Villamossági Kft. által a rendelkezésünkre bocsátott típuslapot elfogadjuk.
- A Hensel Hungária Villamossági Kft. által forgalmazandó elrendezéseket a többi, a TTK-ban szereplő minősített termékhez hasonlóan javasoljuk Ügyfeleink részére alkalmazni, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz ellátási területén.

A bemutatott termékek nem sérthetik mások jogos érdekeit (különösen a szerzői jogokat), ezért a felelősséget Önöknek kell vállalniuk.

Elfogadott típusazonosítók:

H-N1(b)-K/B-LM/K, -FM/K, -LF, -FF, H-N3(b)-K/B-LM/K, -FM/K, -LF, -FF
H-K11(b)-K/B-LM/K, -FM/K, -LF, -FF, H-K11(b)-K/B-LM/K, -FM/K, -LF, -FF

Budapest, 2010. március 10.

Tisztelettel,


Ujfalusi László
Igazgató

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK Nyrt.


Farkas Tamás
hálózati főmunkatárs

**Budapesti Elektromos
Művek Nyrt.**

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság,
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-10-041827


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ H-K11(b)-K/B-LM/K
b/ H-K11(b)-K/B-FM/K
c/ H-K11(b)-K/B-LF
d/ H-K11(b)-K/B-FF

TÍPUS: Kombinált mérőszekrény, 2db 1~ mérő és vezérlő készülékei részére
ALKALMAZÁS: beltér, vagy kültér
CSATLAKOZÁS MÓDJA: a/ légvezeték-„M” vezeték-köpenyes vezeték
b/ földkábel, „M” vezeték-köpenyes vezeték
c/ légvezeték-földkábel
d/ földkábel -földkábel

MÉRETEK: Alapméret: 600 x 300 mm ill. 300 x 600 mm
ELHELYEZÉS: falba süllyesztett vagy falon kívüli szerelés, segédoszlopon
TARTÓSZERKEZET: építmény fala (pl.: kukatároló), segédoszlop

KÖRVONALRAJZ:

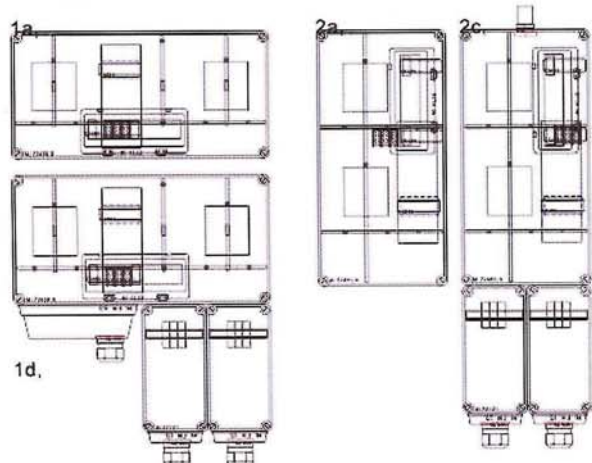

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	1	HB 11KF	HB 33K0	I_n max. : Fekvő kivitel
Mérőszekrény	1	2	HB 11KA		Álló kivitel
Sorkapocs szekrény	2	b-c	Mi 70101		fekvő kivitelhez
Tömítő készlet	3	b-c	Mi WD 2		
Zárólap	1	-	Mi FM 50	Mi FM 63	
Kábelfogadó szekrény	1	d	Mi 72121		alkalmazható az álló kivitelnél is (b, c.)
Kalapsín	2	b-c	Mi TS 30		fekvő kivitelhez
Sorkapocs	1 klt	b-d	WDU x	SAK35/x, RK x	Opcióként rendelhető
Tömszelence	1	a-d	AKM x	ASM x	Opcióként rendelhető
Csőadapter	1	a-d	A 50		Opcióként rendelhető
Bilincskészlet	1	b	Tartó-600	Tartó-750	segédoszlopra, opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK: A típusazonosítóban látható (b) jelzésű termékek, víztiszta fedéllel és szürke érintésvédelmi előlappal készülő (Basic) gyártmányok.

A vezérlő készülékek elhelyezése, az áramszolgáltatók elvárásainak megfelelően változtatható.
A fogyasztásmérő-szekrény tartalmazza a méretlen oldali vezetékeket (VECS-460 ill. VECS-461).

MEGJEGYZÉSEK: típusválaszték és technológia részletes ismertetése a gyártó weblapján www.hensel.hu, ill. az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Társasági Termék Katalógus (TTK) 9. fejezetében.

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ H-K33(b)-K/B-LM/K
b/ H-K33(b)-K/B-FM/K
c/ H-K33(b)-K/B-LF
d/ H-K33(b)-K/B-FF

TÍPUS: Kombinált mérőszekrény, 2db 3~ vagy 1~ mérő és vezérlő készüléke részére

ALKALMAZÁS: beltér, vagy kültér

CSATLAKOZÁS MÓDJA: a/ légvezeték-„M” vezeték-köpenyes vezeték
b/ földkábel, „M” vezeték-köpenyes vezeték
c/ légvezeték-földkábel
d/ földkábel -földkábel


MÉRETEK: Alapméret: 600 x 450 mm

ELHELYEZÉS: falba süllyesztett vagy falon kívüli szerelés, segédoszlopon

TARTÓSZERKEZET: építmény fala (pl.: kukatároló), segédoszlop

KÖRVONALRAJZ:

FÉNYKÉP:

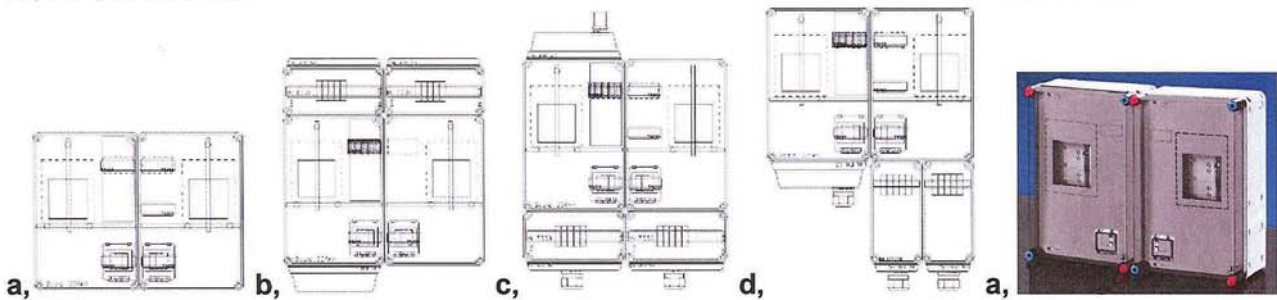

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	-	HB 33K0		I _n max. : 63A
Sorkapocs szekrény	2	b-c	Mi 70101		
Tömítő készlet	3	b-d	Mi WD 2		
Zárólap	1	-	Mi FM 50	Mi FM 63	
Kábelfogadó szekrény	1	d	Mi 72121		
Kalapsín	2	b-c	Mi TS 30		
Sorkapocs	1 klt	b-d	WDU x	SAK35/x, RK x	Opcióként rendelhető
Tömszelence	1	a-d	AKM x	ASM x	Opcióként rendelhető
Csőadapter	1	a-d	A 50		Opcióként rendelhető
Bilincskészlet	1	b	Tartó-600/600	Tartó-750/600	segédoszlopra opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK: A típusazonosítóban látható (b) jelzésű termékek, víztiszta fedéllel és szürke érintésvédelmi előlappal készülő (Basic) gyártmányok.

A vezérlő készülékek elhelyezése, az áramszolgáltatók elvárásainak megfelelően változtatható. A fogyasztásmérő-szekrény tartalmazza a méretlen oldali vezetékeket (VECS-863).

MEGJEGYZÉSEK: típusválaszték és technológia részletes ismertetése a gyártó weblapján www.hensel.hu, ill. az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Társasági Termék Katalógus (TTK) 9. fejezetében.

HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI Kft.

H-1225 Budapest, Campona u. 1. (Harbor Park)
E-mail: info@hensel.hu

Telefon: 278-1080, Fax: 278-1082
<http://www.hensel.hu>

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK


TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ H-N1(b)-K/B-LM/K
b/ H-N1(b)-K/B-FM/K
c/ H-N1(b)-K/B-LF
d/ H-N1(b)-K/B-FF

TÍPUS: Általános egy mérőhelyes 1-fázisú méréshez
ALKALMAZÁS: beltér, vagy kültér
CSATLAKOZÁS MÓDJA: a/ légvezeték-„M” vezeték, köpenyes vezeték
b/ földkábel, „M” vezeték, köpenyes vezeték
c/ légvezeték-földkábel
d/ földkábel -földkábel

MÉRETEK: Alapméret: 300 x 300 mm
ELHELYEZÉS: falba süllyesztett vagy falon kívüli szerelés, segédoszlopon
TARTÓSZERKEZET: építmény fala (pl.: kukatároló), segédoszlop

KÖRVONALRAJZOK:

FÉNYKÉP:

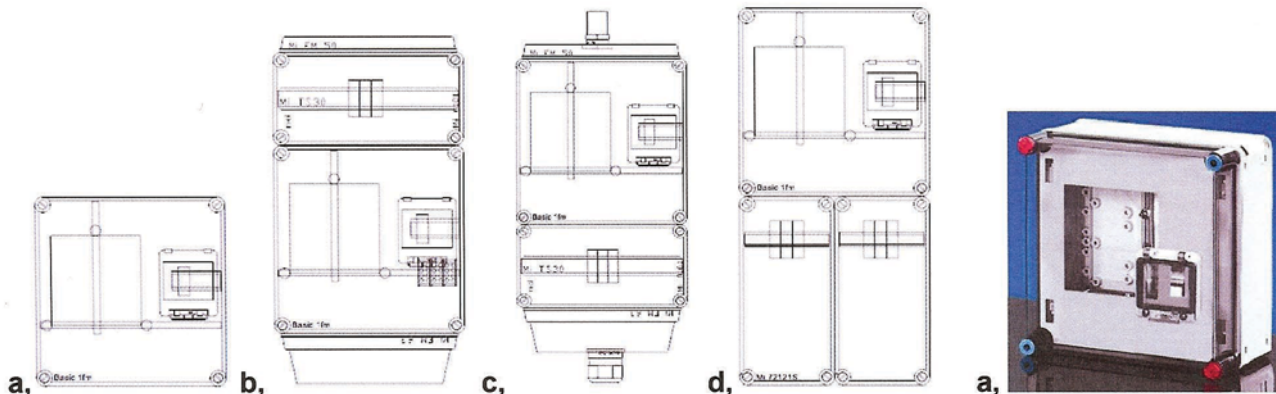

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	a-d	HB 1000	HB 1012	I _n max. : 63A
Sorkapocs szekrény	1	b-c	Mi 70101		
Tömítő készlet	1	b-d	Mi WD 2		
Zárólap	1	a-c	Mi FM 50	Mi FM 63	
Kábelfogadó szekrény	1	d	Mi 72121		
Kalapsín	1	b-c	Mi TS 30		
Sorkapocs	1 klt	b-d	WDU x	SAK35/x, RK x	Opcióként rendelhető
Tömszelence	1	a-d	AKM x	ASM x	Opcióként rendelhető
Csőadapter	1	a-d	A 50		Opcióként rendelhető
Bilincskészlet	1	b	Tartó-300	Tartó-450,-600	segédoszlopra, opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK: A típusazonosítóban látható (b) jelzésű termékek, víztiszta fedéllel és szürke érintésvédelmi előlappal készülő (Basic) gyártmányok.
A fogyasztásmérő-szekrény tartalmazza a méretlen oldali vezetékeket (VECS-203).


MEGJEGYZÉSEK: típusválaszték és technológia részletes ismertetése a gyártó weblapján www.hensel.hu, ill. az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Társasági Termék Katalógus (TTK) 9. fejezetében.

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK


TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ H-N3(b)-K/B-LM/K
b/ H-N3(b)-K/B-FM/K
c/ H-N3(b)-K/B-LF
d/ H-N3(b)-K/B-FF

TÍPUS: Általános egy mérőhelyes 1- vagy 3- fázisú méréshez
ALKALMAZÁS: beltér, vagy kültér
CSATLAKOZÁS MÓDJA: a/ légvezeték-„M” vezeték-köpenyes vezeték
b/ földkábel, „M” vezeték-köpenyes vezeték
c/ légvezeték-földkábel
d/ földkábel -földkábel
MÉRETEK: Alapméret: 300 x 450 mm
ELHELYEZÉS: falba süllyesztett vagy falon kívüli szerelés, segédoszlopon
TARTÓSZERKEZET: építmény fala (pl.: kukatároló), segédoszlop

KÖRVONALRAJZ:

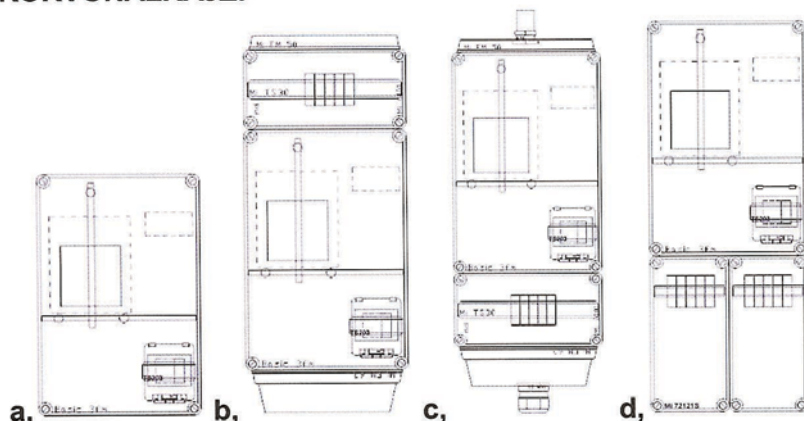

FÉNYKÉP:

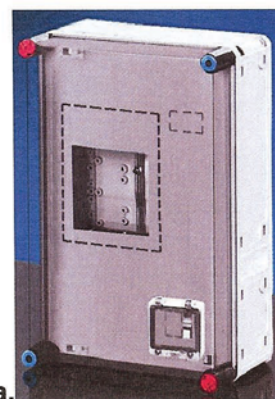

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	a-d	HB 3000	HB 3012	I_n max. : 63A
Sorkapocs szekrény	1	b-c	Mi 70101		
Tömítő készlet	1	b-d	Mi WD 2		
Zárólap	1	a-c	Mi FM 50	Mi FM 63	
Kábelfogadó szekrény	1	d	Mi 72121		
Kalapsín	1	b-c	Mi TS 30		
Sorkapocs	1 klt	b-d	WDU x	SAK35/x, RK x	Opcióként rendelhető
Tömszelence	1	a-d	AKM x	ASM x	Opcióként rendelhető
Csőadapter	1	a-d	A 50		Opcióként rendelhető
Bilincskészlet	1	b	Tartó-450	Tartó-600	segédoszlopra, opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK: A típusazonosítóban látható (b) jelzésű termékek, víztiszta fedéllel és szürke érintésvédelmi előlappal készülő (Basic) gyártmányok.

A fogyasztásmérő-szekrény tartalmazza a méretlen oldali vezetékeket (VECS-431).

MEGJEGYZÉSEK: típusválaszték és technológia részletes ismertetése a gyártó weblapján www.hensel.hu, ill. az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Társasági Termék Katalógus (TTK) 9. fejezetében.

HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI Kft.

H-1225 Budapest, Campona u. 1. (Harbor Park)
E-mail: info@hensel.hu

Telefon: 278-1080, Fax: 278-1082
<http://www.hensel.hu>