Standarder og regulativer

- DIN EN 60670-24: Særlige krav til tavler, hvor beskyttelsesudstyr og andet varmeafledende elektrisk udstyr skal installeres
- DIN 43880 Indbygningsudstyr til elektriske installationer; dimensioner og relaterede monteringsmål
- IEC 60999 Forgreningsmateriel. Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer til elektriske kobberledninger
- EN 60 529 / DIN VDE 0470 Del 1
  Kapslingsklasser (IP-kode)

Tabel 4: Tilladt effekttab for gruppetavler

Tabel 4

Tilladt effekttab P_{zul} for gruppetavler til vægmontering ved overtemperatur $_{\Delta}T$

størrelse	10 K	15 K	20 K	25 K	30 K
1-rækker	5,5 W	9,0 W	12,5 W	16,5 W	21,0 W
2-rækker	6,5 W	11,0 W	15,0 W	20,0 W	25,0 W
3-rækker	7,0 W	12,0 W	17,0 W	22,0 W	28,0 W
4-rækker	8,5 W	14,5 W	20,5 W	27,0 W	34,0 W
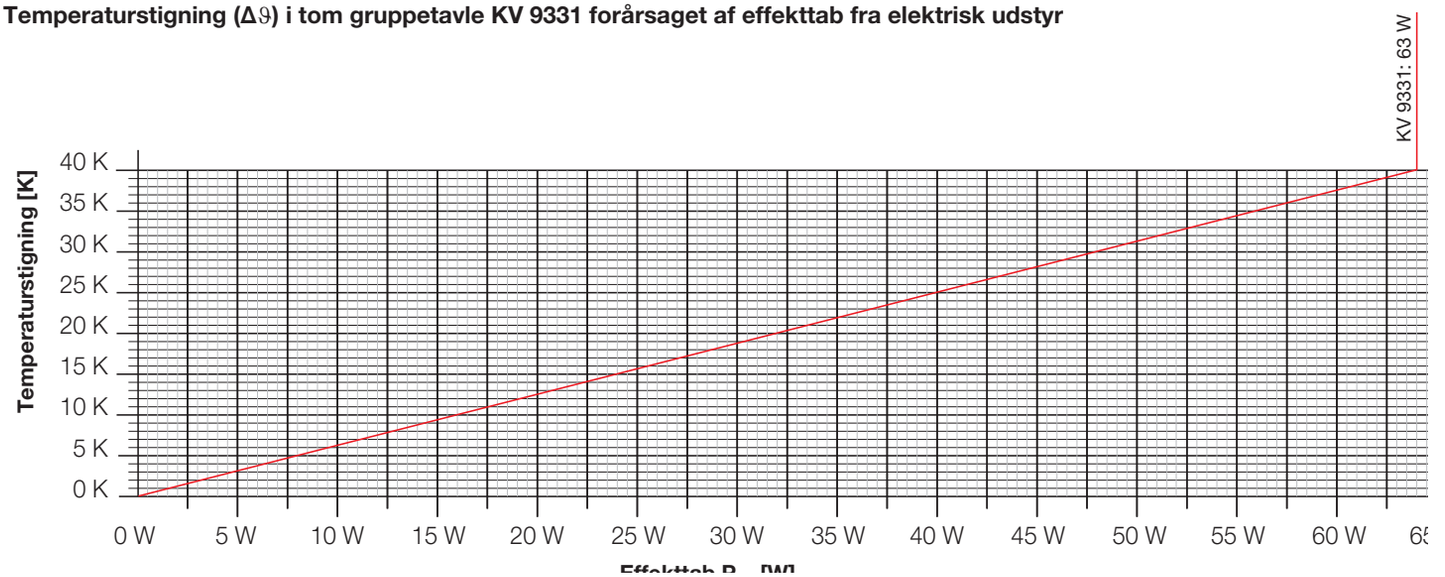
Temperaturstigning (Δϑ) i tom gruppetavle KV 9331 forårsaget af effekttab fra elektrisk udstyr